



UMIDIFICADORES POR VAPORIZAÇÃO

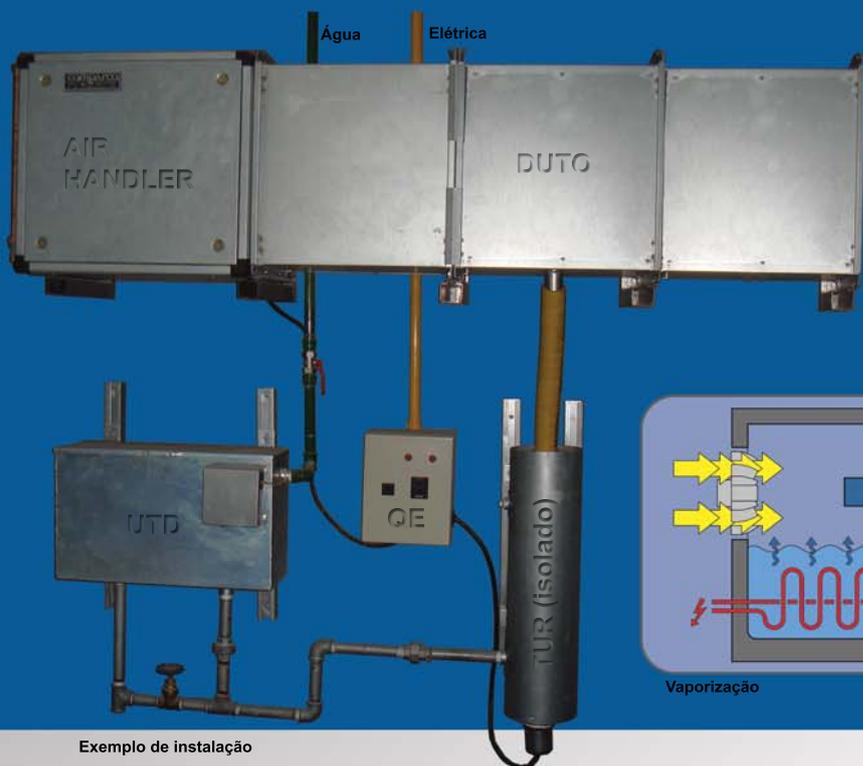

Exemplo de instalação

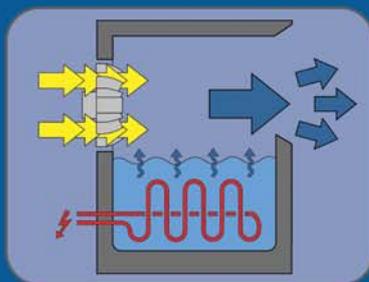

Vaporização



TDV-U, TDV, Mangote, TUR, REV




URR



URC



UTD

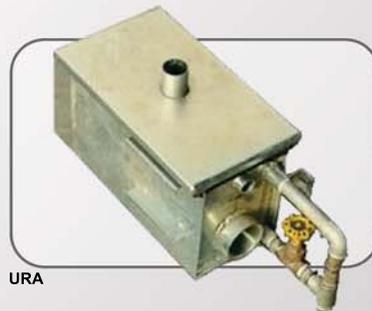

URA



URG

UMIDIFICAÇÃO

UMIDIFICADORES PARA VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

- A obtenção de novas tecnologias e qualidade do ar interno exige condições de temperatura e umidade controladas.
- Os conjuntos de umidificação fabricados pela Comparco oferecem uma solução completa para diversas necessidades de potências e secções de dutos de ar condicionado.
- Os conjuntos são fornecidos em partes para serem montados na obra.
- No equipamento TUR especial atenção é necessária ao nível de água que sempre deverá ultrapassar o topo da resistência de imersão em 50mm.
- O controle do nível máximo de + 50mm poderá ser monitorado por rele com eletrodos de controle de nível, Coel ou similar.

O gráfico ao lado representa as faixas favoráveis à não proliferação de microorganismos prejudiciais à saúde. Também mostra na parte inferior que a zona de 40-50% UR não se desenvolvem doenças respiratórias. Exemplos: rinite, asma e infecções. Muitas matérias primas necessitam de umidificação para não deteriorar. Quem compra mercadoria por peso e revende por peso necessita de umidificação.

